

# Meß-/Wandlerschrank 400A

geprüft nach VDE 0660 Teil 500 / IEC 439-1

TÜV geprüft nach DIN EN 61439-5

**Nach TAB Stadtwerke Bonn (BonnNetze) oder TAB-gleiche**

Schutzart der Säule: IP 44

Schutzart Zählerfeld: IP 54

Schutzklasse II (doppelte oder verstärkte Isolierung)

Material: glasfaserverstärktes Polyester

Farbe: grau, ähnlich RAL 7035

Schließung: Doppelschwenkhebel (1xKundenzylinder eingebaut)


## bestehend aus:

- 2xNH2-Sicherungslastschaltleiste (Zugang NB)  
(V-Klemme 10-240mm<sup>2</sup>, 3x1-polig schaltbar)
- separate sperrbare Abdeckung über beide Leisten  
Abdeckung sperrbar mittels Bügelschloss, Bügeldurchm. ca 8mm
- 4-Leiter Sammelschienensystem **40x10**
- Wandlerbaussatz nach DIN 42600-2 Form A mit Laschen 30x10x170
- 1xNH2-Sicherungslastschaltleiste (Abgang Kunde)  
(V-Klemme 10-240mm<sup>2</sup>, 3x1-polig schaltbar)
- Zählerwechselschrank Gr.1 IP54 (Zählerwechselplatte nach STWB eingebaut)
- Berührungsschutzabdeckung
- Kabelabfangschiene
- Sekundärverdrahtung

## optional:

- Sockelfüllmaterial SFM 2

**Zustimmung  
Netzbetreiber  
einholen!!**

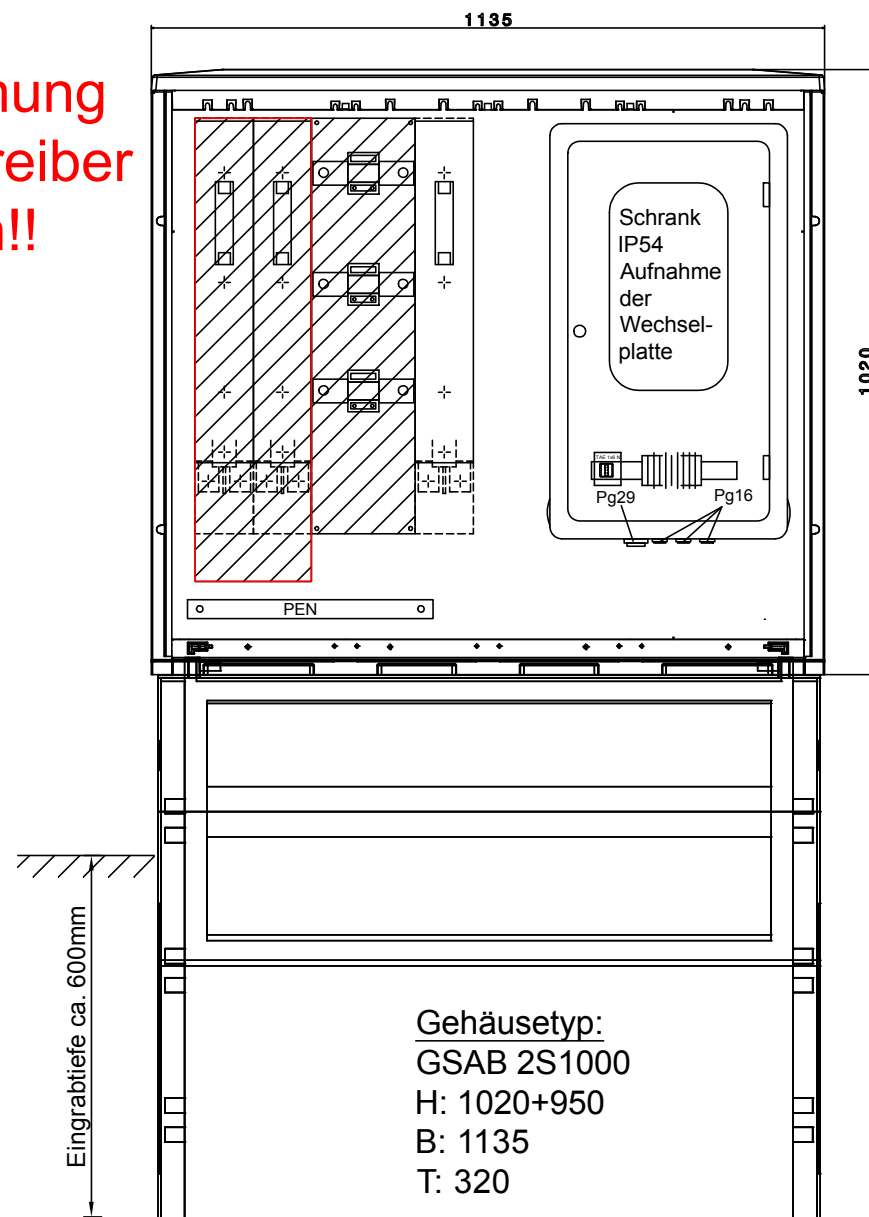

**Gehäusotyp:**  
**GSAB 2S1000**  
**H: 1020+950**  
**B: 1135**  
**T: 320**

|       |          |       |      |        |            |                                                 |        |           |                                                                                                                          |                                  |                                                |                   |
|-------|----------|-------|------|--------|------------|-------------------------------------------------|--------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------------|-------------------|
|       |          |       |      | Datum  | 25.11.2015 | Projekt: Wandlermessung<br>Best-Nr: 24.W400.001 |        | Ang.-Nr.: |  <b>GSAB</b><br>ELEKTROTECHNIK GMBH |                                  |                                                |                   |
|       |          |       |      | Bearb. | M.Biermann |                                                 |        | Auf.-Nr.: |                                                                                                                          |                                  |                                                |                   |
|       |          |       |      | Gepr.  |            |                                                 |        |           |                                                                                                                          |                                  |                                                |                   |
| Zust. | Änderung | Datum | Name | Norm   |            | Urspr.                                          | Ers.f. | Ers.d.    |                                                                                                                          | Lindenstraße 23<br>99718 Greußen | Tel: 49/03636/7614-76<br>Fax: 49/03636/7614-30 | Bl. 1 v.<br>1 Bl. |